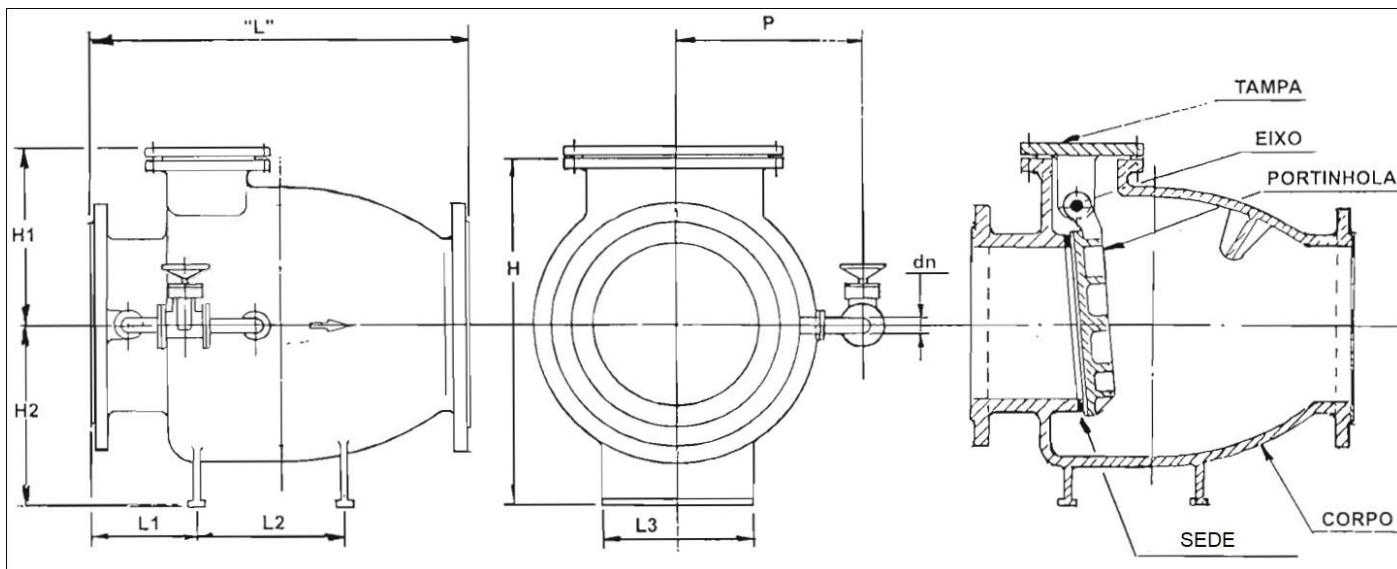


**VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA**


CLASSE DE PRESSÃO: PN 10/ 16/ 25 Kgf/cm<sup>2</sup>

TESTES DE INSPEÇÃO:

1 - VISUAL

2 - DIMENSIONAL

3 - HIDROSTÁTICO

ESTANQUEIDADE DO CORPO = (1,5 x PN) MPa

ESTANQUEIDADE DA SEDE = (1,0 x PN) MPa

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO: EPOXI CAMADA MÍNIMA DE 250 µm

| COMPONENTE | MATERIAL                       |
|------------|--------------------------------|
| CORPO      | FERRO DÚCTIL NBR 6916 FE 42012 |
| TAMPA      | FERRO DÚCTIL NBR 6916 FE 42012 |
| SEDE       | BRONZE ASTM B.62               |
| PORTINHOLA | FERRO DÚCTIL NBR 6916 FE 42012 |
| EIXO       | AÇO INOXIDÁVEL AISI 410        |
| PARAFUSOS  | AÇO 1020 GALVANIZADO           |

| REFERÊNCIAS |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| DN          | L   | L1  | L2  | L3  | H   | H1  | H2  | P   | dn   |
| 100         | 300 | 80  | 110 | 150 | 300 | 150 | 170 | 195 | 1/2" |
| 150         | 400 | 110 | 180 | 180 | 380 | 170 | 210 | 255 | 3/4" |
| 250         | 600 | 165 | 275 | 270 | 550 | 310 | 240 | 335 | 1"   |
| 300         | 700 | 180 | 330 | 280 | 620 | 280 | 340 | 375 | 1"   |
| 400         | 900 | 240 | 420 | 340 | 825 | 430 | 420 | 505 | 2"   |

FLANGES CONFORME ABNT NBR 7675